


ZESTAWIENIE POTRZEBY ENERGII		ZESTAWIENIE POTRZEBY ENERGII	
nr	typ	potrzeba energii	potrzeba energii
1.01	przebieg	5,56	5,56
1.02	przebieg	6,38	6,38
1.03	przebieg	1,05	1,05
1.04	sala	49,20	49,20
1.05	kuchnia	7,20	7,20
1.06	przebieg	1,05	1,05
1.07	przebieg	4,50	4,50
1.08	magazyn	4,50	4,50
1.09	magazyn	1,35	1,35
1.10	magazyn	2,25	2,25
1.11	przebieg	2,50	2,50
1.12	kuchnia	12,70	12,70
1.13	przebieg	1,05	1,05
1.14	przebieg	1,40	1,40
1.15	przebieg	21,60	21,60
1.16	sala	1,40	1,40
1.17	przebieg	10,70	10,70
1.18	przebieg	3,00	3,00
1.19	przebieg	5,00	5,00
1.20	przebieg	7,20	7,20
1.21	sala	50,70	50,70
1.22	sala	12,40	12,40
1.23	sala	57,40	57,40
1.24	toaleta	1,90	1,90
1.25	przebieg	2,70	2,70
1.26	przebieg	28,50	28,50
1.27	sala	24,20	24,20
1.28	przebieg	1,05	1,05
1.29	sala	6,70	6,70
1.30	przebieg	15,90	15,90
1.31	sala	16,90	16,90
1.32	sala	15,90	15,90
1.33	sala	15,90	15,90
1.34	sala	15,90	15,90
1.35	sala	16,00	16,00
1.36	przebieg	1,35	1,35
1.37	przebieg	1,35	1,35
1.38	przebieg	12,40	12,40
1.39	przebieg	33,60	33,60
1.40	sala	4,70	4,70
1.41	sala	47,70	47,70
1.42	przebieg	1,40	1,40
1.43	przebieg	11,40	11,40
1.44	przebieg	6,30	6,30
1.45	przebieg	3,60	3,60
1.46	sala	33,60	33,60
1.47	sala	13,94	13,94
1.48	sala	33,60	33,60
1.49	sala	33,60	33,60
1.50	sala	33,60	33,60
1.51	sala	33,60	33,60
1.52	sala	33,60	33,60
1.53	sala	33,60	33,60
1.54	sala	33,60	33,60
1.55	sala	33,60	33,60
1.56	sala	33,60	33,60
1.57	sala	33,60	33,60
1.58	sala	33,60	33,60
1.59	sala	33,60	33,60
1.60	sala	33,60	33,60
1.61	sala	33,60	33,60
1.62	sala	33,60	33,60
1.63	sala	33,60	33,60
1.64	sala	33,60	33,60
1.65	sala	33,60	33,60
1.66	sala	33,60	33,60
1.67	sala	33,60	33,60
1.68	sala	33,60	33,60
1.69	sala	33,60	33,60
1.70	sala	33,60	33,60
1.71	sala	33,60	33,60
1.72	sala	33,60	33,60
1.73	sala	33,60	33,60
1.74	sala	33,60	33,60
1.75	sala	33,60	33,60
1.76	sala	33,60	33,60
1.77	sala	33,60	33,60
1.78	sala	33,60	33,60
1.79	sala	33,60	33,60
1.80	sala	33,60	33,60
1.81	sala	33,60	33,60
1.82	sala	33,60	33,60
1.83	sala	33,60	33,60
1.84	sala	33,60	33,60
1.85	sala	33,60	33,60
1.86	sala	33,60	33,60

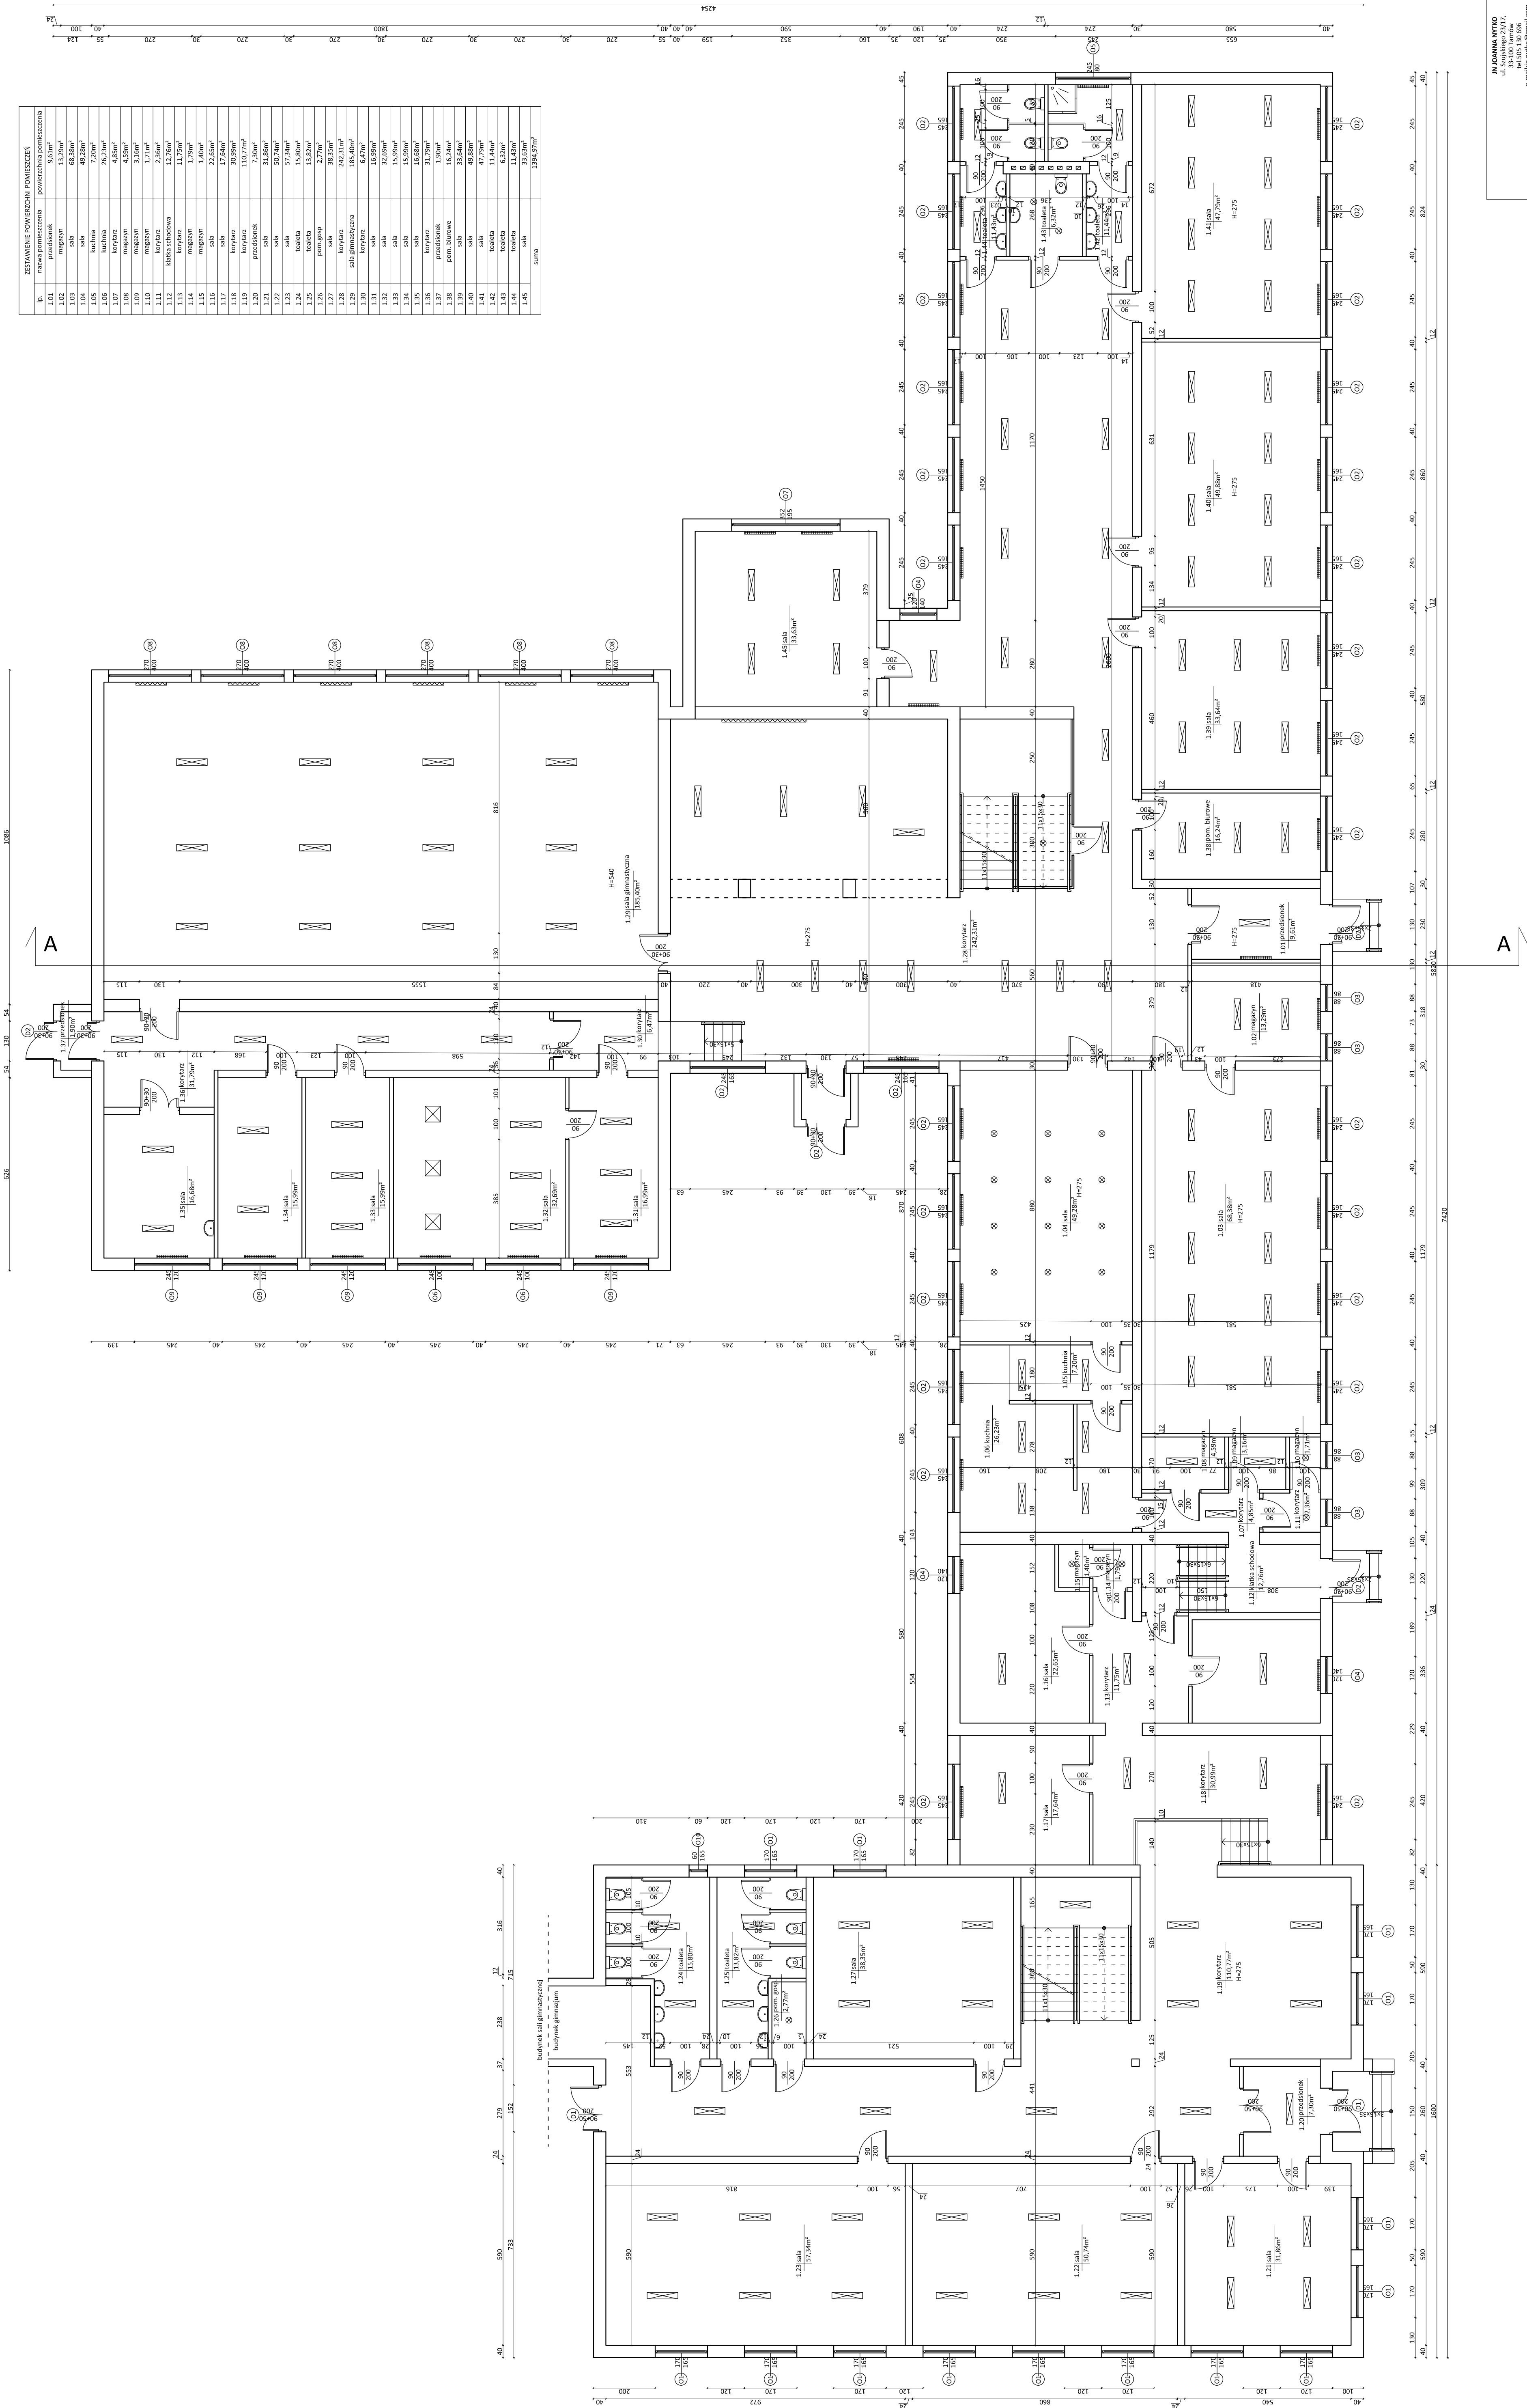

JN JOANNA NYTKO
ul. Szujskiego 23/17,
33-100 Tarnów
tel. 505 130 696
e-mail: jn.nytko@gmail.com

TEMAT INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:
UL. GLINIANKI 47, 26-260 FAŁKÓW
DZ. NR: 1223 OBRĘB FAŁKÓW
JEDN.EWID.: 260501_2.0004.1223

INVESTOR:

GMINA FAŁKÓW
UL. ZAMKOWA 1A
26-260 FAŁKÓW

PROJEKTANT:	mgr inż. Joanna nr upr. w spe
-------------	----------------------------------

PRAWOZAJĄCY:

III upr. w sp	
---------------	--

A ZA: Inventoryzaqja

IRANZA: arch.-bud. DATA: 08.2019

UWAGI:
 Wymiary otworów okiennych - podano otwór w murze.
 Wymiary otworów drzwiowych - podano minimalny wymiar światła przejścia po otwarciu drzwi.
 Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie.
 Wszystkie instalacje wg projektów branżowych.
 Projekt architektoniczno-budowlany należy koordynować z projektami branżowymi.
 Eventualne niedociągnięcia należy skonsultować z projektantem.
 Projekt architektoniczno-budowlany jest projektem nadzerrębnym.