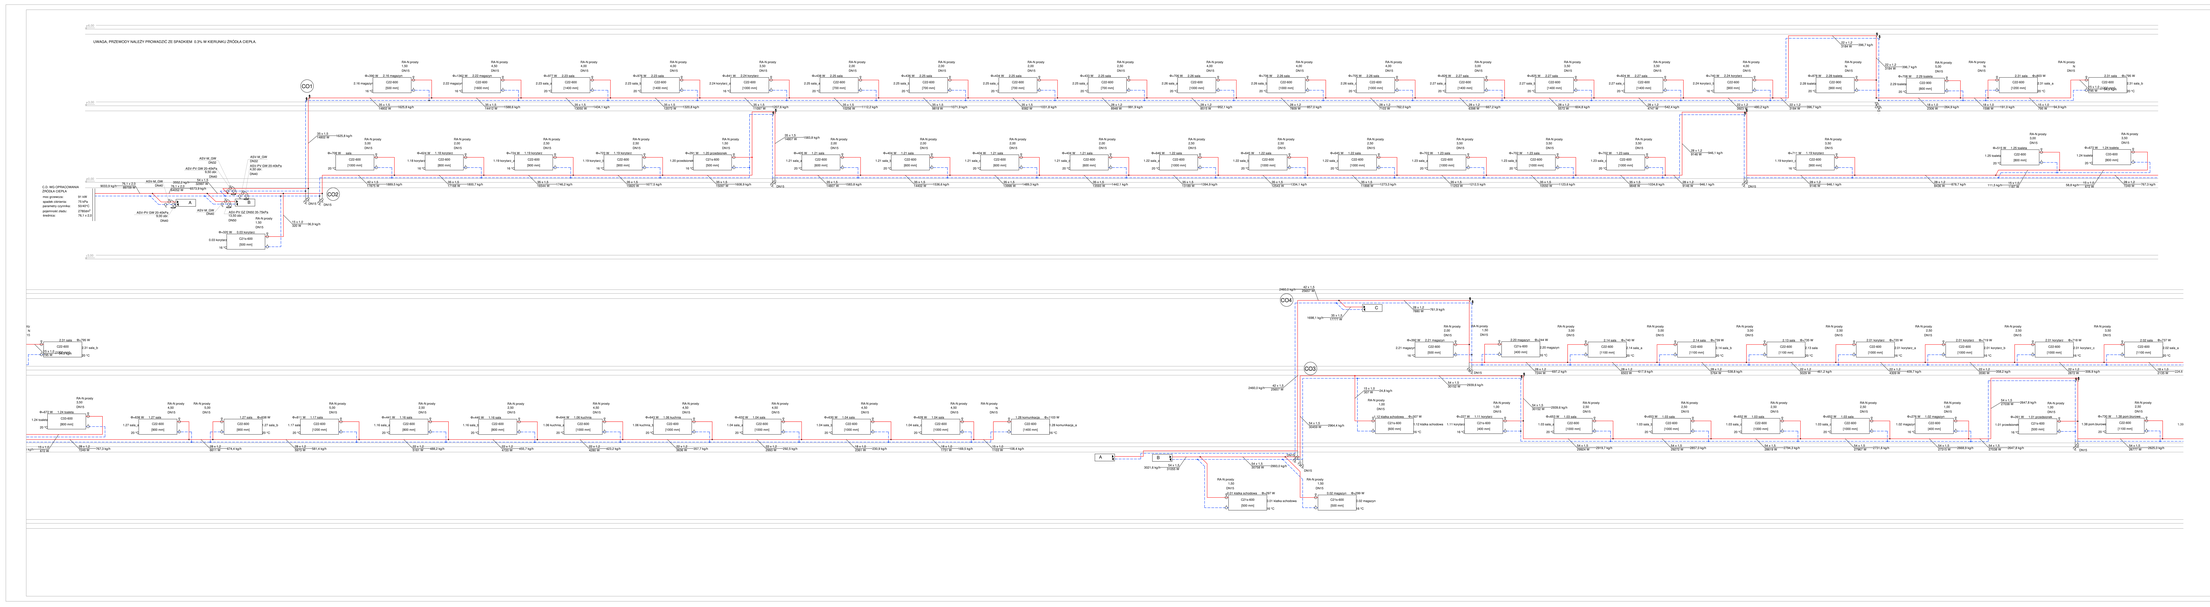
UWAGA: PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 0,3% W KIERUNKU ŹRÓDŁA CIEPŁA
CO1
CO2
CO3
A
B
C
Rd4 Ø prosty 1.00 (NH3)
Rd5 Ø prosty 4.00 (NH3)
Rd6 Ø prosty 5.00 (NH3)
Rd7 Ø prosty 6.00 (NH3)
Rd8 Ø prosty 7.00 (NH3)
Rd9 Ø prosty 8.00 (NH3)
Rd10 Ø prosty 9.00 (NH3)
Rd11 Ø prosty 10.00 (NH3)
Rd12 Ø prosty 11.00 (NH3)