

SŁUP S2.1
szft. 13

RP100x60x3

+2210

Nitonakrętka+
śruba M12
kl.8,8(8)

50

1150

1050

1

2



A

150

+1000

RP100x60x3

Nitonakrętka+
śruba M12
kl.8,8(8)

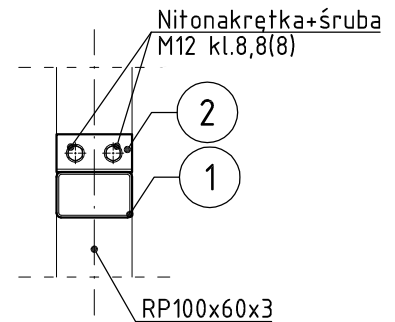

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ						
Lp.	Element	Ilość	Długość	Masa jedn.	Masa całk.	Uwagi
		[szt.]	[mm]	[kg/m]	[kg]	
1	RP100x60x3	1	1150	7,63	8.77	
2	L50x4	2	100	3,06	0.61	
RAZEM					9.39	
1,5% na połączenia					0.14	
Masa jednego elementu					9.53	
Ilość elementów w konstrukcji					13	
RAZEM OGÓŁEM					123.85	

- Wymiary podano w [mm].
- Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych. Wymiarów nie odmierzać i nie odczytywać ze skali rysunku.
- Profile zamknięte należy zaślepić blachą 4mm włożoną do wewnątrz profilu.
- Nieoznaczone spoiny spawać spoiną pachwinową lub czołową na pełny przetop o maksymalnych grubościach wg normy PN-90/B-03200
- Po wykonaniu rozbiórki istniejących ścian murowanych, należy sprawdzić dokładnie rozstaw istniejących słupów stalowych na budowie. W razie niezgodności z dokumentacją, poinformować projektanta, w celu naniesienia korekt, przed przystąpieniem do produkcji i montażu.
- Stal konstrukcyjna: S235 (St3S)

KRESKO KONSTRUKCJE ul. Planty 13/lok.10, 25-508 Kielce email: biuro@bpkresko.pl www.bpkresko.pl 732-839-878		BRANŻA	
		KONSTRUKCJA	
		STADIUM:	
		PROJEKT WYKONAWCZY	
		SKALA:	NR RYS:
		1:10	K2.16
		PRZEDMIOT RYS:	
		ŚLUP ŚCIENNY S2.1	

NAZWA, ADRES OBIEKTU: Przebudowa budynku magazynowo – gospodarczego na działce nr ewid. 494, obręb 0004 Fatków, gm. Fatków INWESTOR: Gmina Fatków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fatków			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.	DATA:	PODPIS:
mgr inż. Marcin Kubiec	SWK/0160/ PBKb/19	10.2020	
SPRAWDZIŁ:	NR UPR.	DATA:	PODPIS:
mgr inż. Michał Janaszek	SWK/0161/ PBKb/18	10.2020	